CONTROL NO: 125

REV. A
4-23-99

MEDIUM VOLTAGE AMP-TRAP FUSE

A055C1D0R0-{10E-400E}
A055C2D0R0-{450E-600E}

CL-14 5.5KV

TOTAL CLEARING TIME CURRENT CURVE

MERSEN

Newburyport, MA 01950
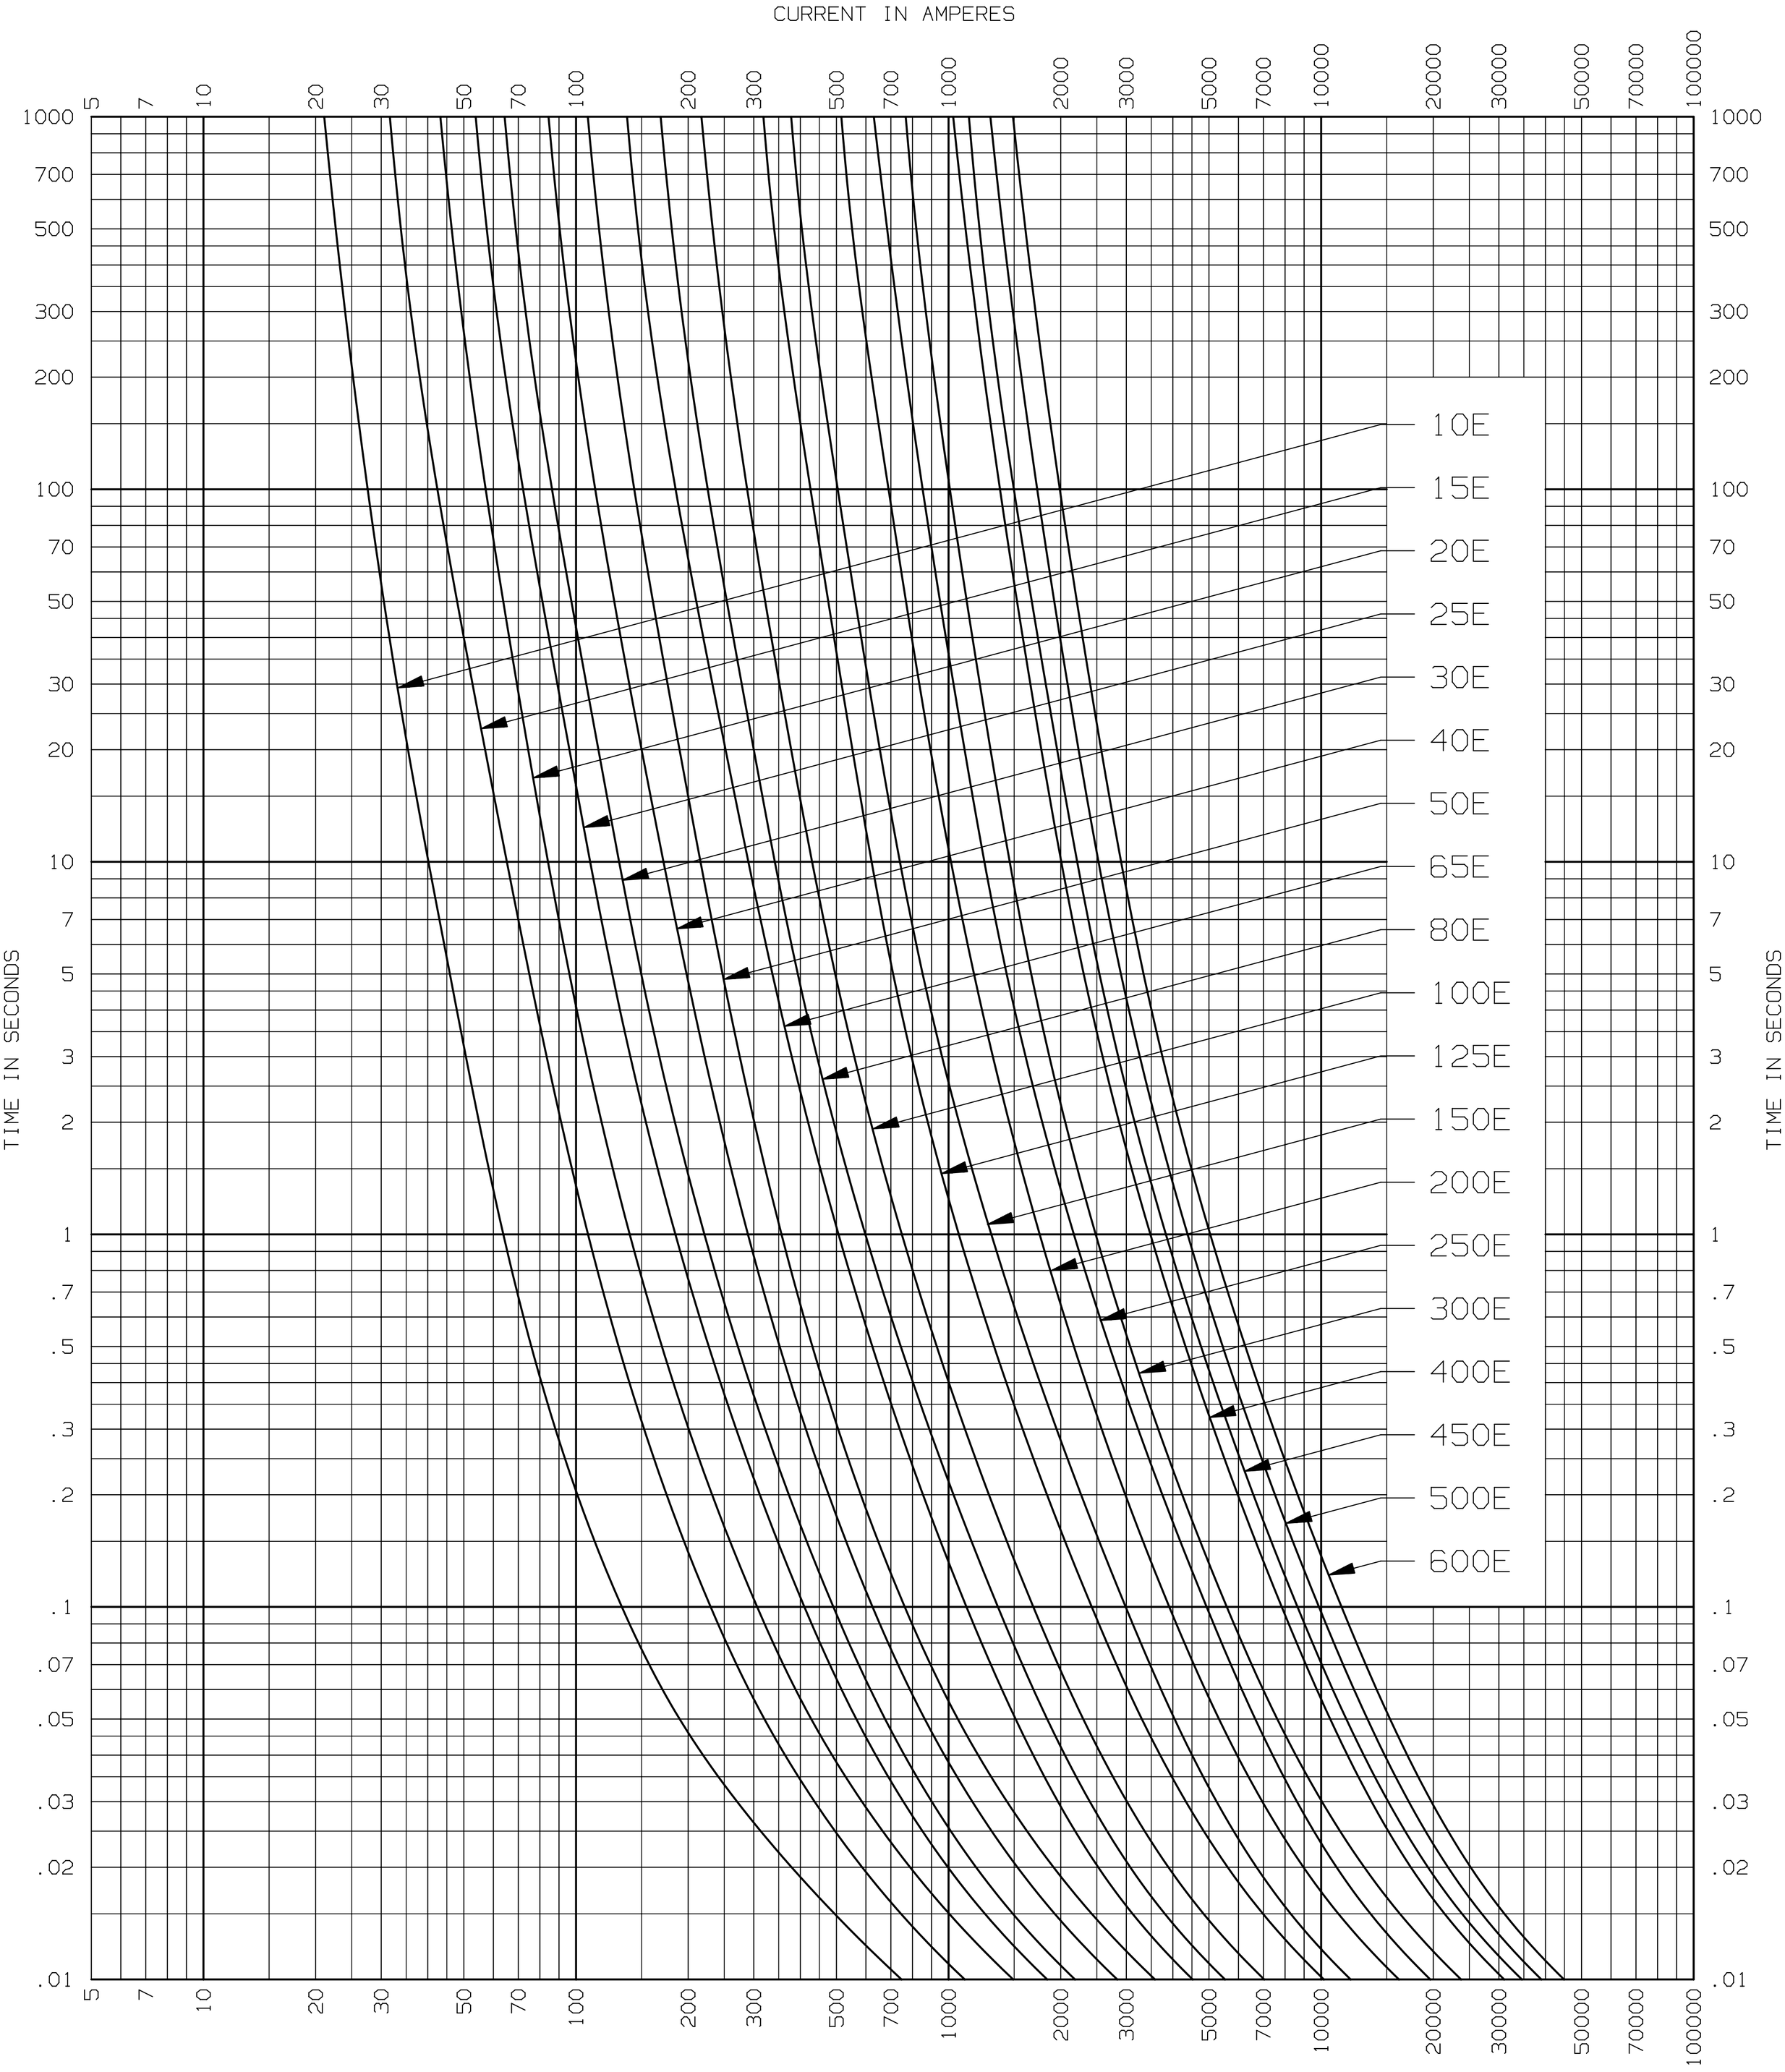
24440